


# ZERTIFIKAT

Zertifizierte Passivhaus-Komponente

Komponenten-ID 1497sp01 gültig bis 31. Dezember 2026

Passivhaus Institut  
Dr. Wolfgang Feist  
64283 Darmstadt  
Deutschland

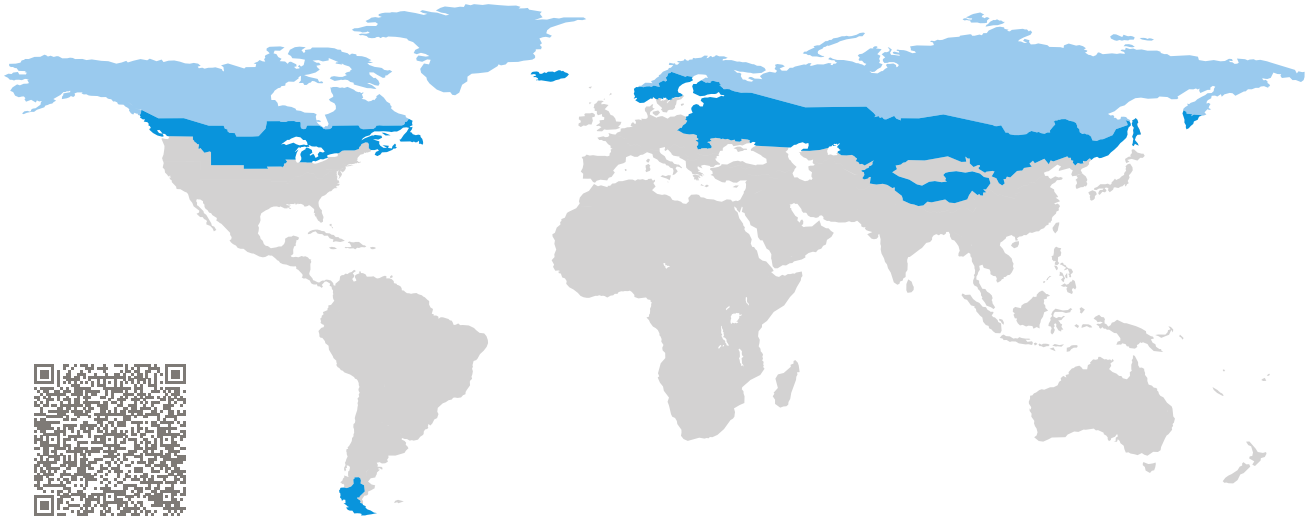

Kategorie: **Abstandhalter in Wärmeschutzverglasung**  
Hersteller: **Swisspacer – Vetrotech Saint-Gobain International AG, Lengwil, Schweiz (Confoederatio Helvetica)**  
Produktname: **Swisspacer Ultimate**

## Folgende Kriterien wurde für die Zuerkennung des Zertifikates geprüft:

In Abhängigkeit von der Klimaregion vermeidet der Abstandhalter durch hohe Oberflächentemperaturen die Entstehung von Schimmel. Bei mindestens 3 von 7 Referenzfensterrahmen erreicht der Abstandhalter das Hygienekriterium der entsprechenden Klimaregion.

Hygiene  $f_{Rsi} \geq 0,80$

Der spezifische Kantenwiderstand des Abstandhalters ist größer als das klimaunabhängig geforderte Minimum.

Effizienz  $R_E = 5,10 \text{ m K/W} \geq 1,50 \text{ m K/W}$

Art
Vollkunststoff
Höhe Box 2
6,50 mm
Wärmeleitfähigkeit Box 2
0,140 W/(m K)



arktisches Klima



**ZERTIFIZIERTE  
KOMPONENTE**

Passivhaus Institut

Passivhaus-  
Effizienzklasse

phE

phD

phC

phB

phA

phA+

## Beschreibung

Abstandhalter aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit mehrschichtiger Kunststoffolie als Diffusionsperre.

Höhe des Abstandhalters:	6,50 mm
Wärmeleitfähigkeit:	0,140 W/(m K) (WA 17/1, ift Rosenheim (measured))
Lieferbare Abstandhalterbreiten:	8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 27 und 32 mm 1/2”

Zugelassene Sekundärdichtstoffe	Kantenwiderstand $R_E$	Effizienzklasse
Hotmelt Butyl	6,70 m K/W	phA+
Polyurethan	5,10 m K/W	phA
Silikon	5,50 m K/W	phA
Polysulfid	5,10 m K/W	phA

## Erläuterungen

Abstandhalter werden abhängig von ihrem Kantenwiderstand  $R_E$  in Effizienzklassen eingestuft. Hierzu wird im Regelfall Polysulfid als Sekundärdichtstoff eingesetzt. Nur wenn der Abstandhalter nicht für Polysulfid zugelassen ist, kommt ein anderer Sekundärdichtstoff zum Einsatz. Ein ausführlicher Bericht über die Berechnungen ist beim Hersteller oder beim Passivhaus Institut erhältlich.

Das Passivhaus Institut hat globale Komponenten-Anforderungen für sieben Klimazonen definiert. Grundsätzlich können Komponenten, die für Klimazonen mit höherer Anforderung zertifiziert sind, auch in Klimazonen mit geringeren Anforderungen eingesetzt werden. Dies kann wirtschaftlich sinnvoll sein.

Verwendung im PHPP:

Falls keine individuell berechneten Werte verfügbar sind, können die hier ermittelten Wärmebrückenverlustkoeffizienten verwendet werden. Hierzu ist der passende Referenzrahmen auszuwählen und der Wärmebrückenverlustkoeffizient mit einem Sicherheitsfaktor von 10 % zu beaufschlagen.

Weitere Informationen zur Zertifizierung sind unter [www.passiv.de](http://www.passiv.de) und [www.passipedia.de](http://www.passipedia.de) verfügbar.

Referenzrahmen berechnet mit Polysulfid					
Klima	Arktisch ✓	Kalt ✓	Kühl-gemäßig ✓	Warm-gemäßig ✓	Warm ✓
Glas	4-fach	3-fach	3-fach	3-fach	2-fach
Glasaufbau	4/12/3/12/3/12/4	6/18/2/18/6	6/16/6/16/6	6/16/6/16/6	6/16/6
Glas-U-Wert	0,35 W/(m <sup>2</sup> K)	0,52 W/(m <sup>2</sup> K)	0,70 W/(m <sup>2</sup> K)	0,70 W/(m <sup>2</sup> K)	1,20 W/(m <sup>2</sup> K)
Holz-Alu integral					
$U_f$ [W/(m <sup>2</sup> K)]	0,48	0,62	0,73	0,87	1,03
$\Psi_g$ [W/(m K)]	0,028	0,030	0,034	0,030	0,035
$f_{Rsi}$ [-]	0,80 ✓	0,76 ✓	0,72 ✓	0,70 ✓	0,60 ✓
Holz-Alu					
$U_f$ [W/(m <sup>2</sup> K)]	0,54	0,57	0,75	0,97	1,19
$\Psi_g$ [W/(m K)]	0,030	0,031	0,032	0,032	0,038
$f_{Rsi}$ [-]	0,77	0,74	0,70 ✓	0,67 ✓	0,55 ✓
Holz					
$U_f$ [W/(m <sup>2</sup> K)]	0,51	0,53	0,78	0,86	0,99
$\Psi_g$ [W/(m K)]	0,026	0,029	0,030	0,030	0,035
$f_{Rsi}$ [-]	0,77	0,77 ✓	0,70 ✓	0,67 ✓	0,63 ✓
Kunststoff					
$U_f$ [W/(m <sup>2</sup> K)]	0,70	0,75	0,82	1,02	1,16
$\Psi_g$ [W/(m K)]	0,031	0,033	0,033	0,035	0,040
$f_{Rsi}$ [-]	0,79	0,76 ✓	0,74 ✓	0,73 ✓	0,61 ✓
Aluminium					
$U_f$ [W/(m <sup>2</sup> K)]	0,60	0,61	0,71	0,73	1,17
$\Psi_g$ [W/(m K)]	0,031	0,034	0,036	0,036	0,043
$f_{Rsi}$ [-]	0,80 ✓	0,79 ✓	0,77 ✓	0,77 ✓	0,63 ✓
Pfosten-Riegel Holz					
$U_f$ [W/(m <sup>2</sup> K)]	0,60	0,65	0,66	0,71	1,11
$\Psi_g$ [W/(m K)]	0,044	0,043	0,045	0,045	0,056
$f_{Rsi}$ [-]	0,75	0,74	0,71 ✓	0,71 ✓	0,57 ✓
Pfosten-Riegel Aluminium					
$U_f$ [W/(m <sup>2</sup> K)]	0,67	0,73	0,73	0,79	1,33
$\Psi_g$ [W/(m K)]	0,051	0,051	0,054	0,054	0,075
$f_{Rsi}$ [-]	0,83 ✓	0,82 ✓	0,79 ✓	0,79 ✓	0,68 ✓

